


3S

Pu=6,0kW
Pa=4,5kW
Ia= 8,0A

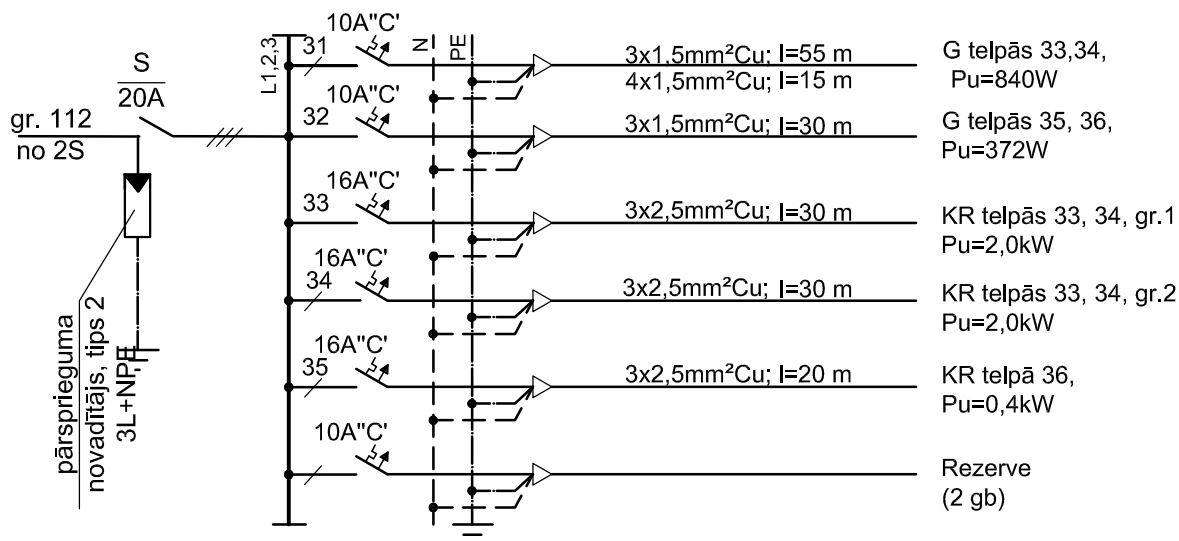

1. Apzīmējumi: G - apgaismojums;
KR - kontaktozētes.
2. Plānus skat. lapās EL-2,3,4.

					Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.vad.	I.Rudzītis			ELEKTROAPGĀDE. SADALNES 3S SHĒMA	TP	EL - 7	8
EL daļas vad.	M. Vārpa						
Projektēja	M. Vārpa			M b/m	Reģ. Nr.		